

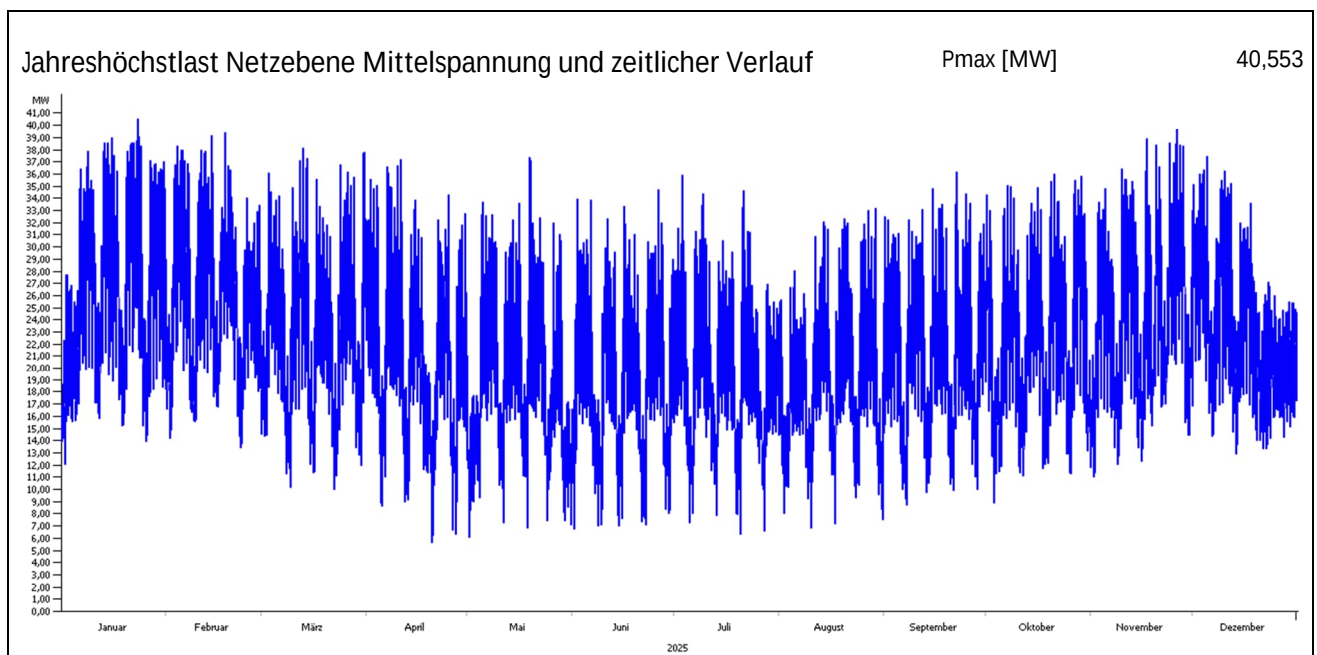
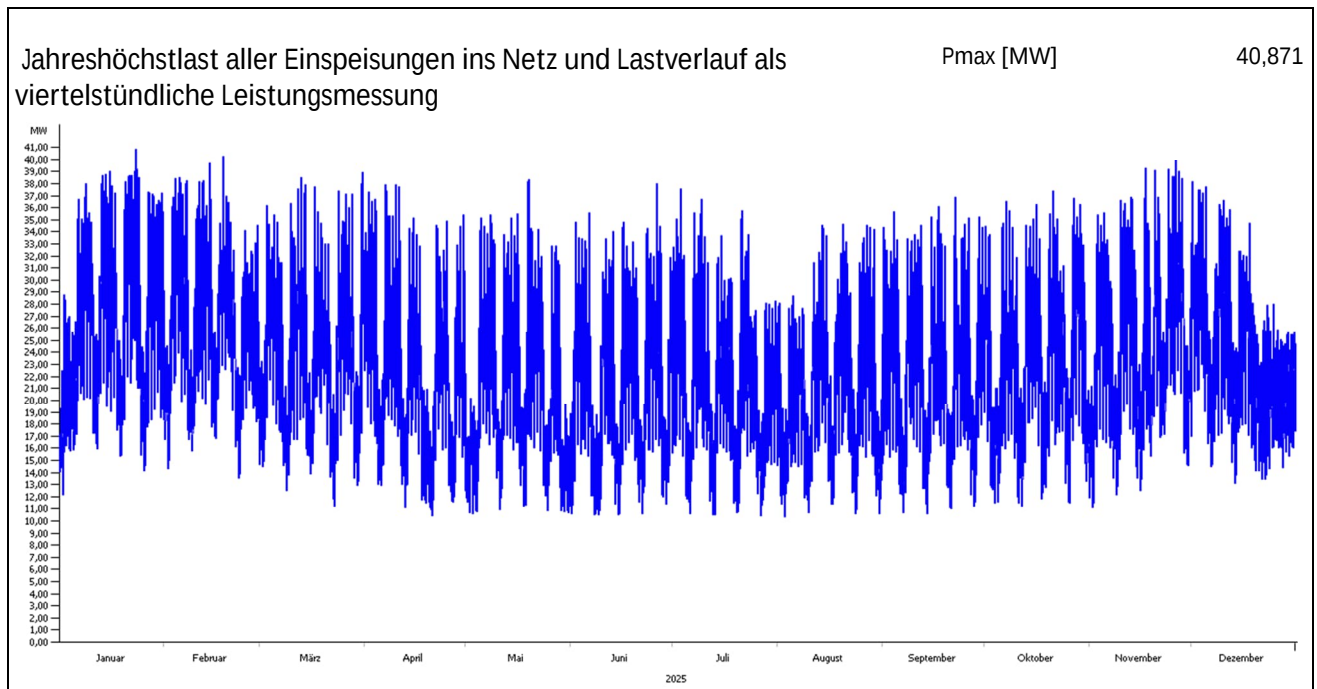


Veröffentlichungspflichten 2025 gemäß § 23c Abs. 3 Nr. 1-7 EnWG

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

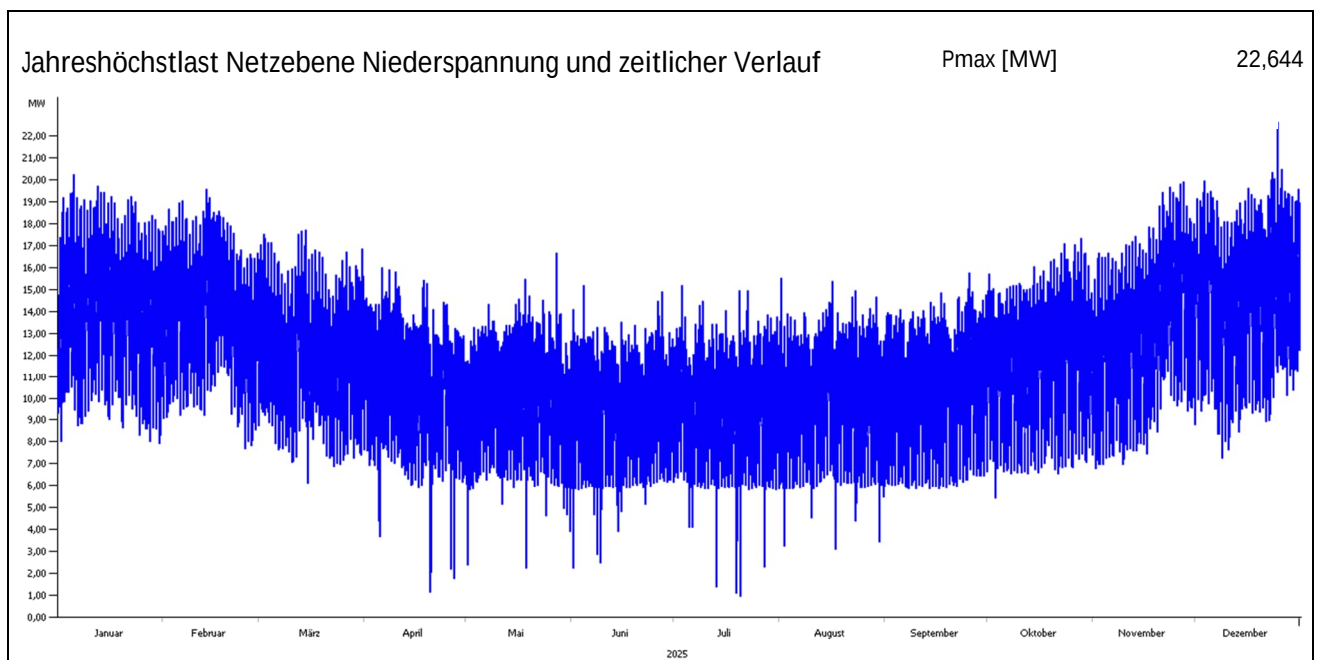

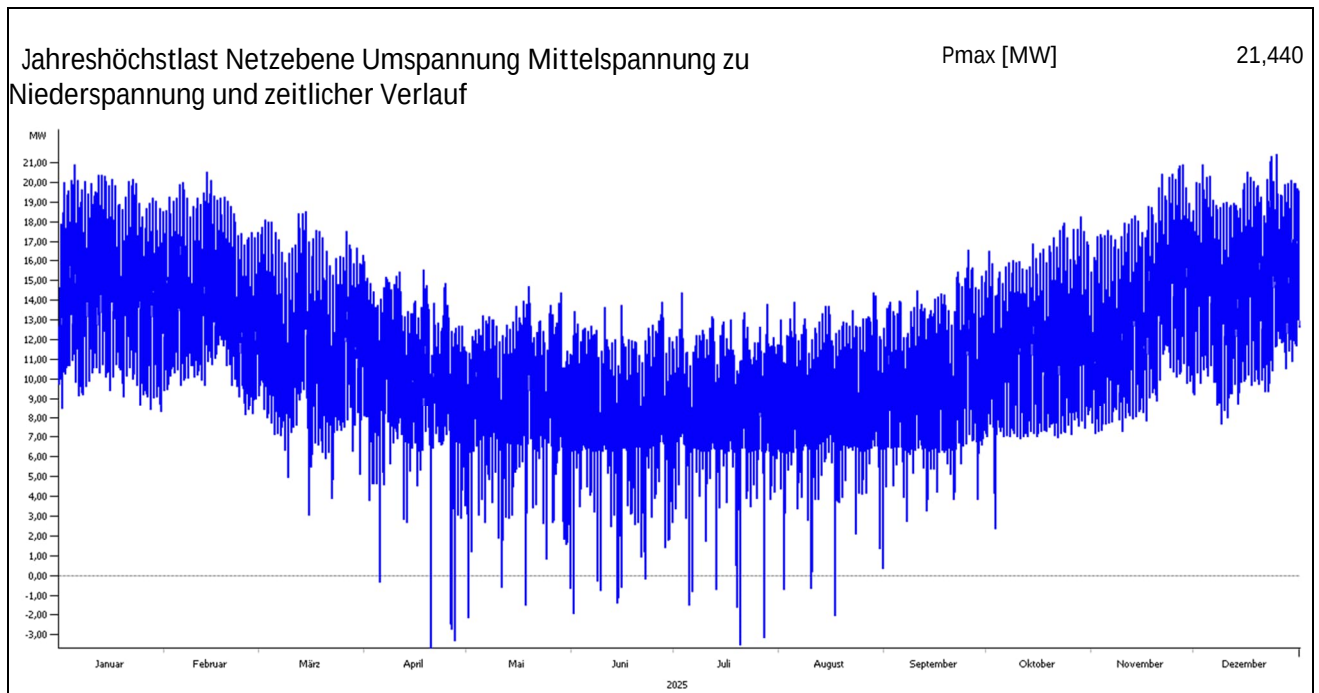


§ 23c Abs. 3 Nr . 2 EnWG


Netzverluste je Netz- und Umspannebene	Durchschnittsverluste in kWh
Mittelspannung MS	1.907.067
Umspannung MS/NS	1.448.120
Niederspannung NS	2.452.521

§ 23c Abs. 3 Nr . 3-5 EnWG

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	Pmax [MW]	21,246
Summenlast der Netzverluste	Pmax [MW]	1,171
Summenlast Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	Pmax [MW]	17,710
Höchstentnahmelast des vorgelagerten Netzes	Pmax [MW]	38,785
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	W [MWh]	164.286

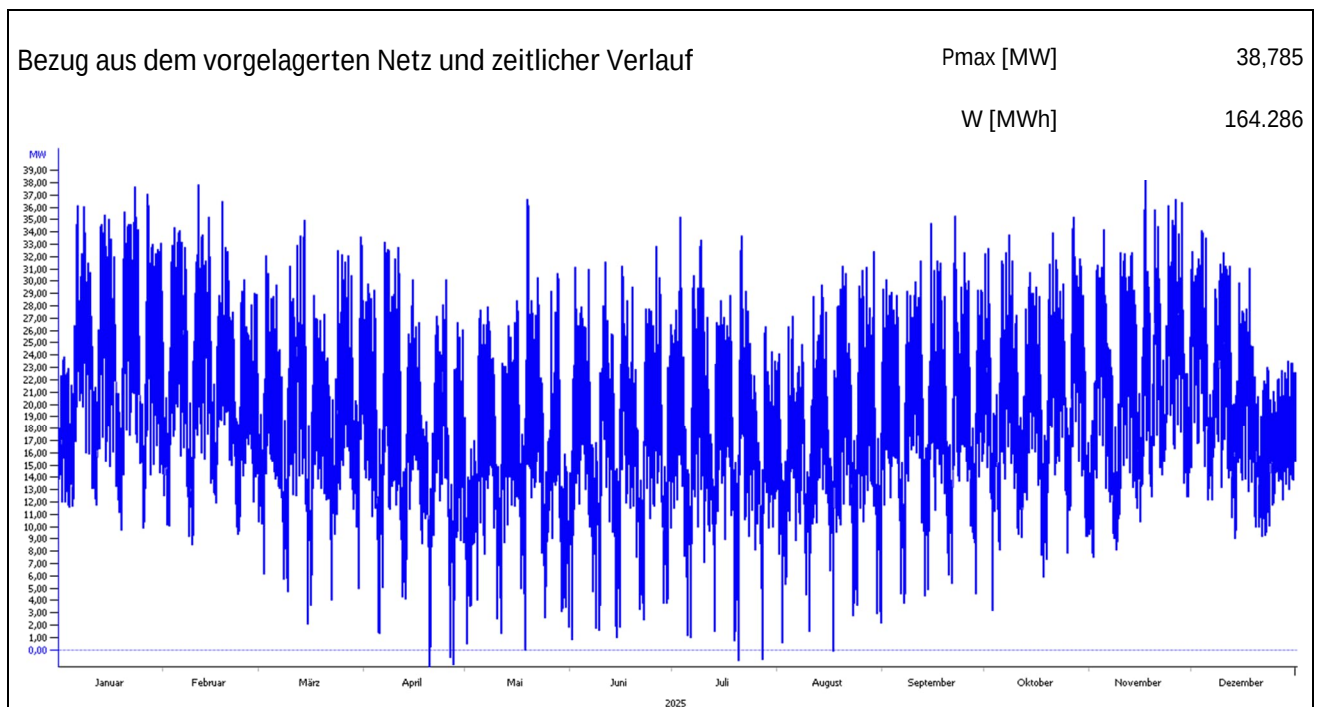


Lastgang des Differenzbilanzkreises

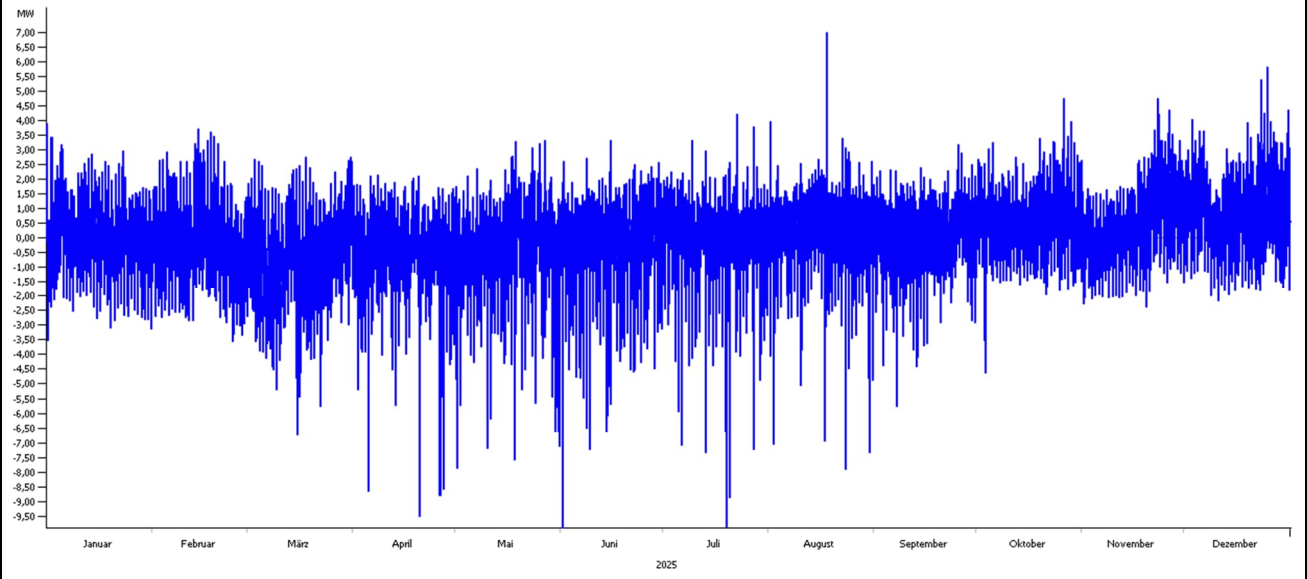

§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene M und zeitlicher Verlauf


Pmax [MW]	11,890
W [MWh]	37.276

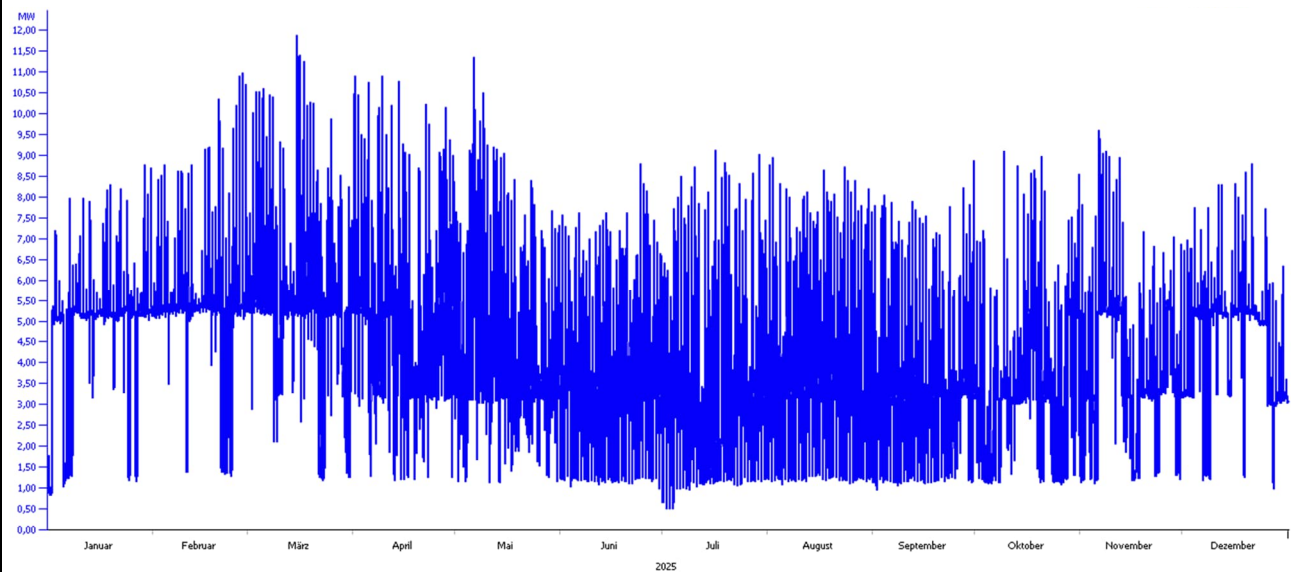

Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene NU und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW] 0,524


W [MWh] 603

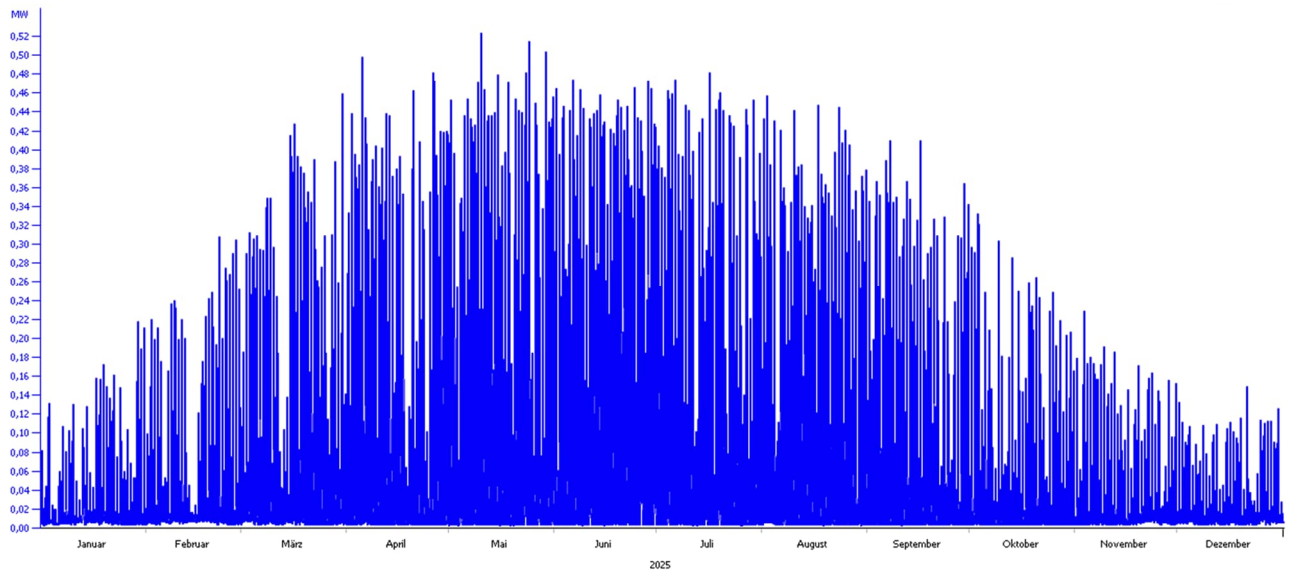

Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene N und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW] 6,547

W [MWh] 8.985

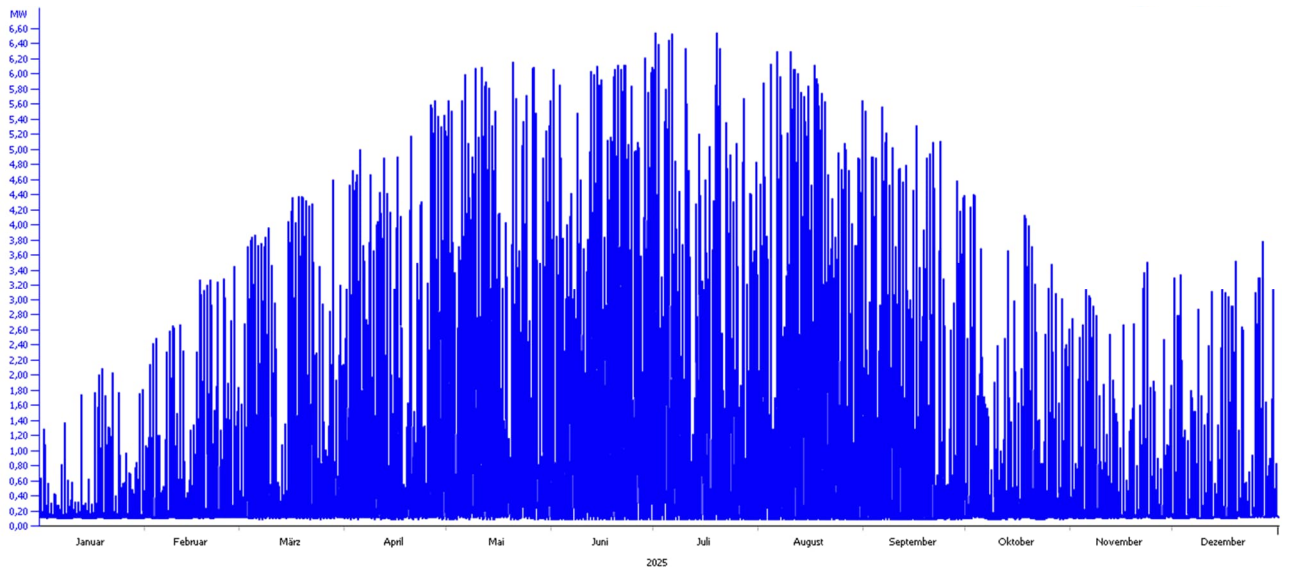

§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG

Netzverluste		
• Menge der Verlustenergie	W [MWh]	5.808
• Preis der Verlustenergie	Preis [ct/kWh]	11,204