


Veröffentlichungspflichten 2023 gemäß § 23c Abs. 3 Nr. 1-7 EnWG

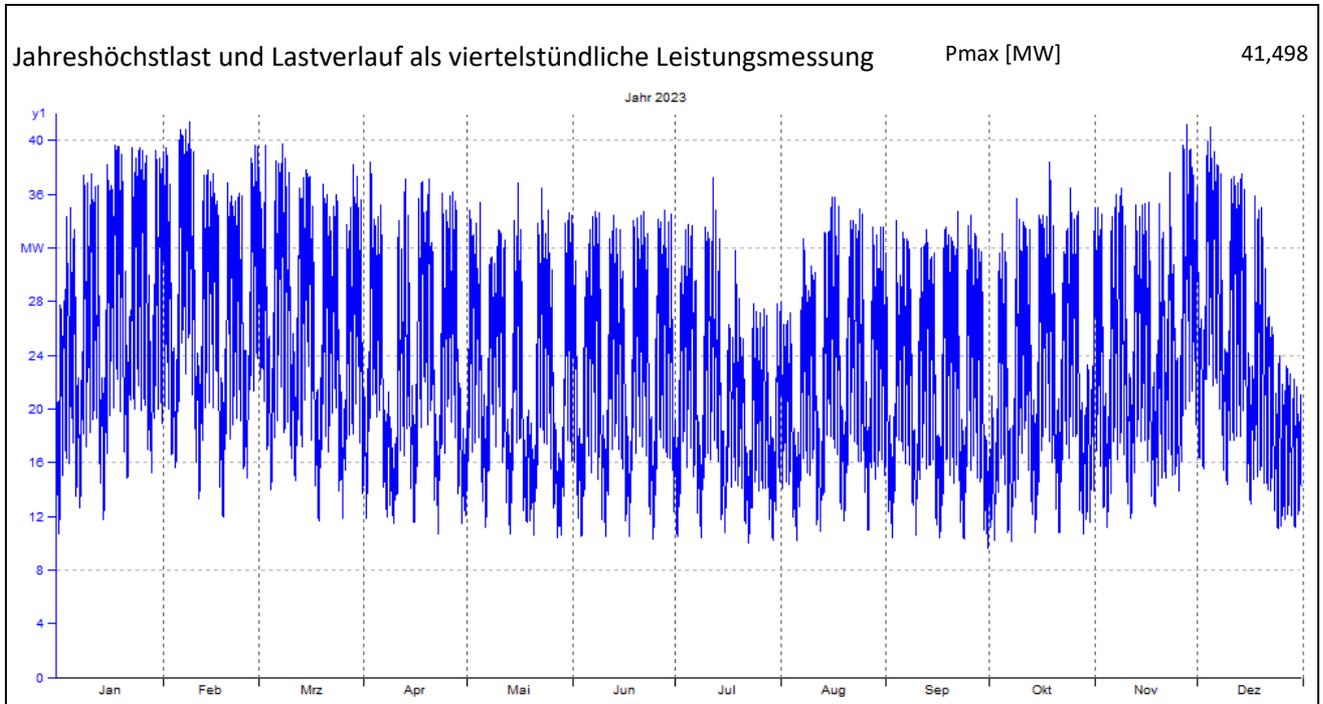


Netzverluste je Netz- und Umspannebene	Durchschnittsverluste in kWh
Mittelspannung MS	1.992.874
Umspannung MS/NS	1.489.748
Niederspannung NS	3.306.854

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	Pmax [MW]	18,62
Summenlast der Netzverluste	Pmax [MW]	1,354
<hr/>		
Summenlast Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	Pmax [MW]	17,032
<hr/>		
Höchstentnahmelast des vorgelagerten Netzes	Pmax [MW]	38,970
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	W [MWh]	169.326


Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene N und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW] 3,544
W [MWh] 4.476

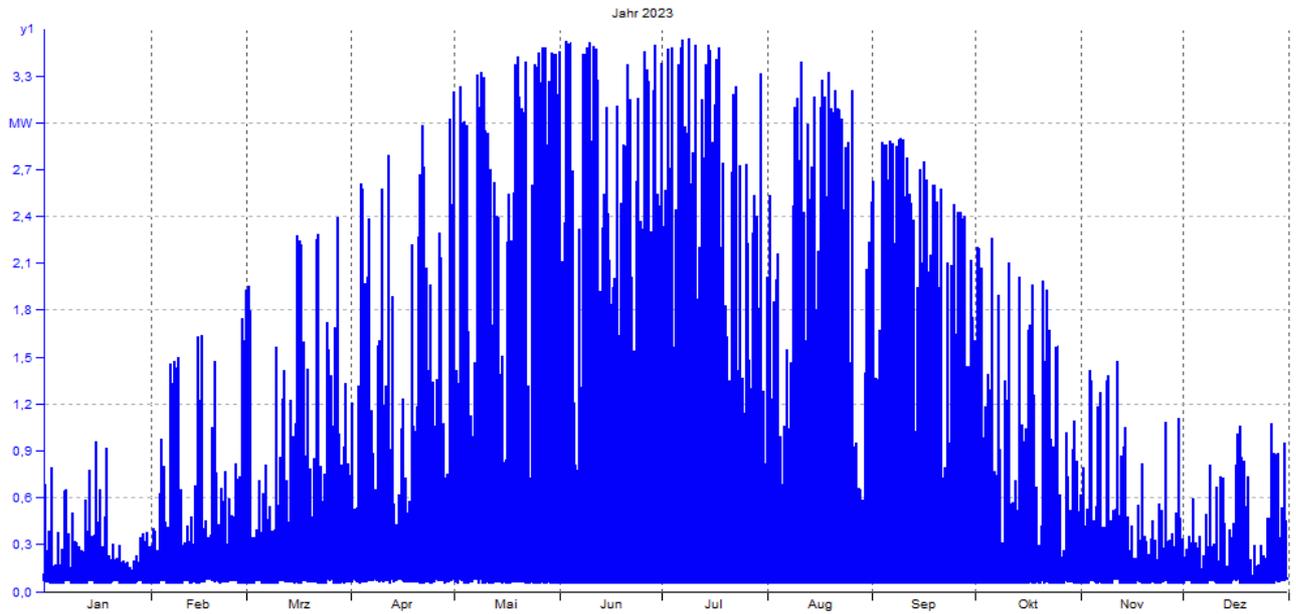


Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene NU und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW] 0,498
W [MWh] 560

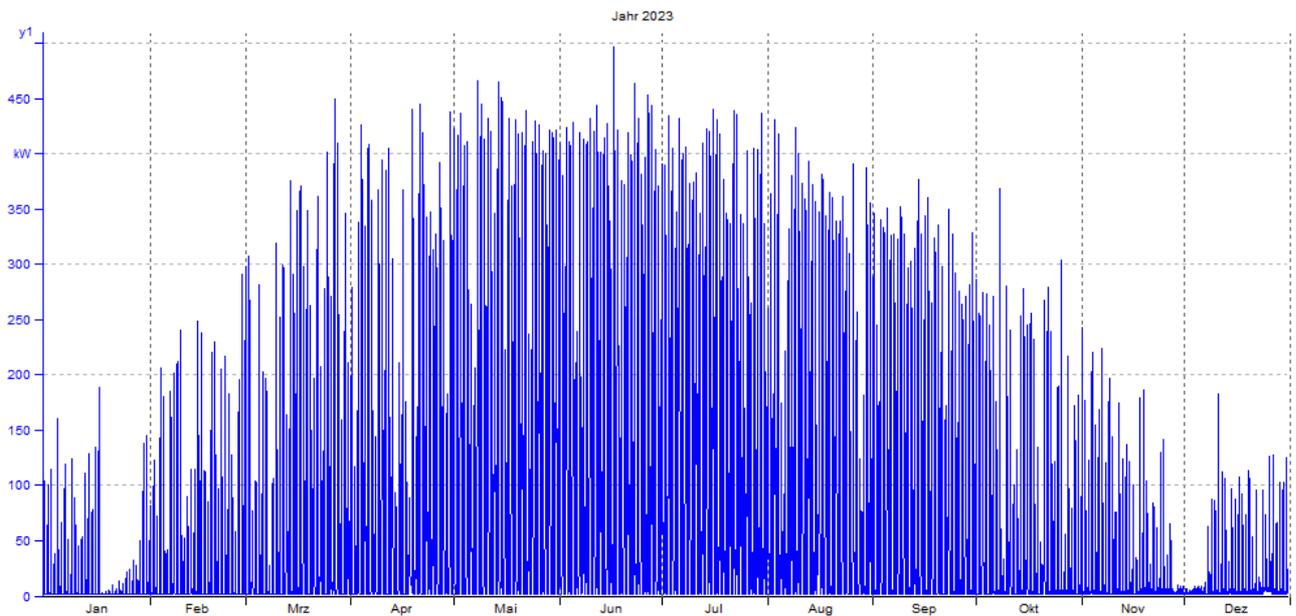


Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene M und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW] 11,408
W [MWh] 40.253

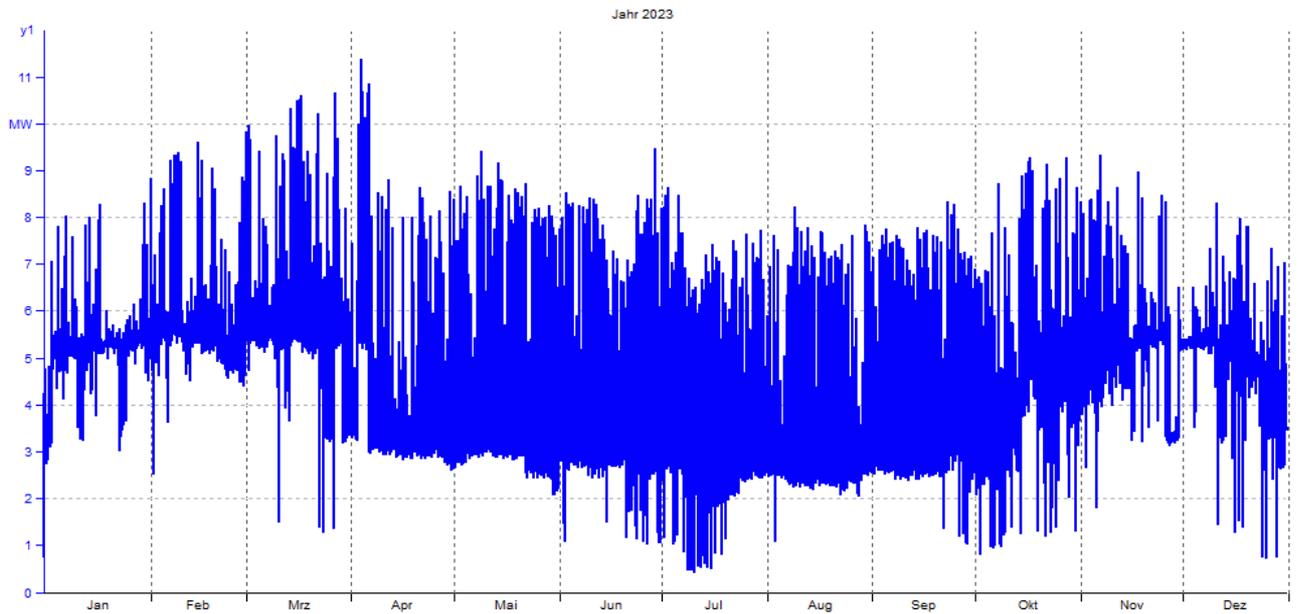

Bezug aus dem vorgelagerten Netz und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW] 38,970
W [MWh] 169.326

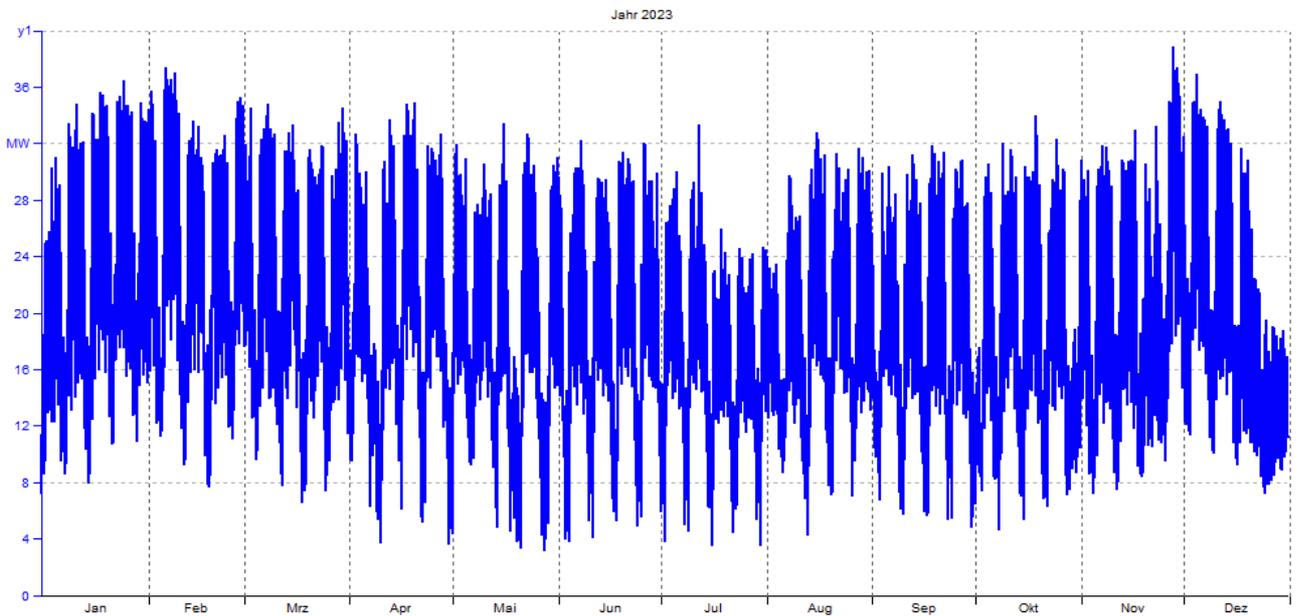

Netzverluste

• Menge der Verlustenergie W [MWh] 6.789

- Preis der Verlustenergie

Preis
[ct/kWh]

14,373

Lastgang des Differenzbilanzkreises

